

# 骨材試験報告書

2020年6月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2020年 5月度の試験結果である。

|                                   |                           |         |                           |         |                           |         |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 種 別                               | 細骨材                       |         | 粗骨材                       |         | 粗骨材                       |         |
| 産 地                               | 内部川流域                     |         | 内部川流域                     |         | 内部川流域                     |         |
| 種 類                               | 砂                         |         | 砂利25                      |         | 砂利40                      |         |
|                                   | 5mm                       |         | 25～5mm                    |         | 40～5mm                    |         |
| 識別番号                              | 1                         |         | 2                         |         | 3                         |         |
| 試験項目：ふるい分け試験 試験方法：JIS A 1102：2014 |                           |         |                           |         |                           |         |
| 採 取 日                             | 5月1日                      |         | 5月1日                      |         | 5月1日                      |         |
| 試 験 日                             | 5月2日                      |         | 5月2日                      |         | 5月2日                      |         |
| ふるい目寸法 (mm)                       | 連続する各ふるいの間<br>にとどまる百分率(%) | 通過率 (%) | 連続する各ふるいの間<br>にとどまる百分率(%) | 通過率 (%) | 連続する各ふるいの間<br>にとどまる百分率(%) | 通過率 (%) |
| 50                                |                           |         |                           |         | 0                         | 100 ✓   |
| 40                                |                           |         |                           |         | 0                         | 100 ✓   |
| 30                                |                           |         | 0                         | 100 ✓   | 9                         | 91      |
| 25                                |                           |         | 0                         | 100 ✓   | 10                        | 82      |
| 20                                |                           |         | 27                        | 73      | 30                        | 52 ✓    |
| 15                                |                           |         | 24                        | 49 ✓    | 17                        | 35      |
| 10                                | 0                         | 100 ✓   | 16                        | 33      | 11                        | 23 ✓    |
| 5                                 | 0                         | 100 ✓   | 29                        | 4 ✓     | 21                        | 3 ✓     |
| 2.5                               | 13                        | 87 ✓    | 3                         | 1 ✓     |                           |         |
| 1.2                               | 22                        | 65 ✓    | 0                         | 0       |                           |         |
| 0.6                               | 23                        | 42 ✓    |                           |         |                           |         |
| 0.3                               | 20                        | 22 ✓    |                           |         |                           |         |
| 0.15                              | 18                        | 4 ✓     |                           |         |                           |         |
| 試料の質量 (g)                         | 594.0                     |         | 5525                      |         | 8170                      |         |
| 粗粒率                               | 2.80 ✓                    |         | 6.89 ✓                    |         | 7.22 ✓                    |         |
| ふるい分け方法                           | 機械及び手動                    |         | 手動                        |         | 手動                        |         |
| 隣接するふるいにとどまる量の差 (%)               | -----                     |         | -----                     |         | -----                     |         |

粒 度 曲 線 図

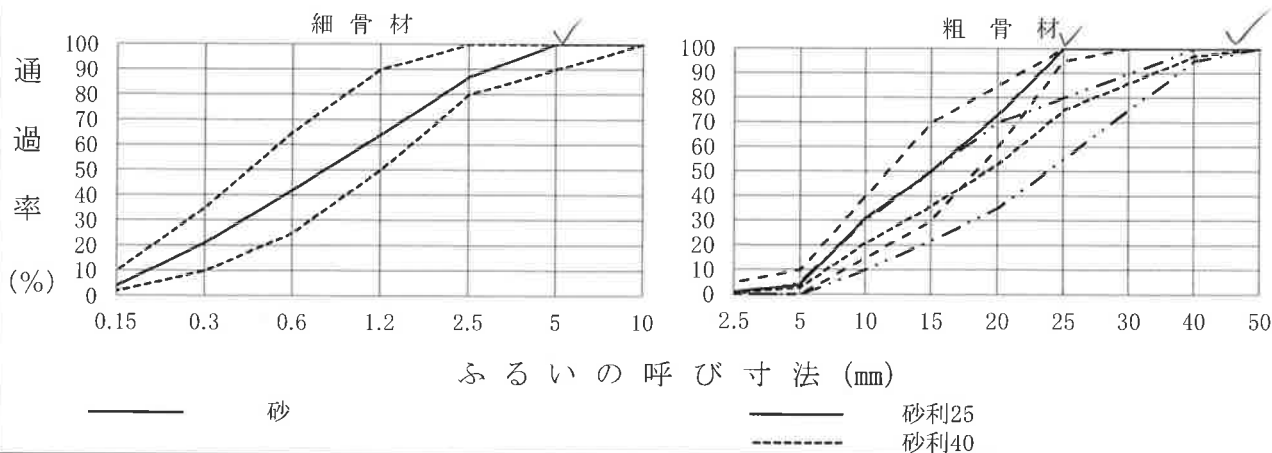

備考