


骨 材 試 験 報 告 書

2025年3月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹



本報告書は、2025年 2 月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		合成40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	2月3日		2月3日		2月3日	
試 験 日	2月4日		2月4日		2月4日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					12	88
25			0	100 ✓	10	78
20			25	75 ✓	22	53 ✓
15			27	48	13	34
10	0	100 ✓	21	27 ✓	18	19 ✓
5	0	100 ✓	25	2 ✓	24	1 ✓
2.5	13	87 ✓	2	0 ✓	1	0
1.2	25	62 ✓				
0.6	21	41 ✓				
0.3	19	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	553.1		5782		-	
粗粒率	2.84 ✓		6.96 ✓		7.27 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		合成	

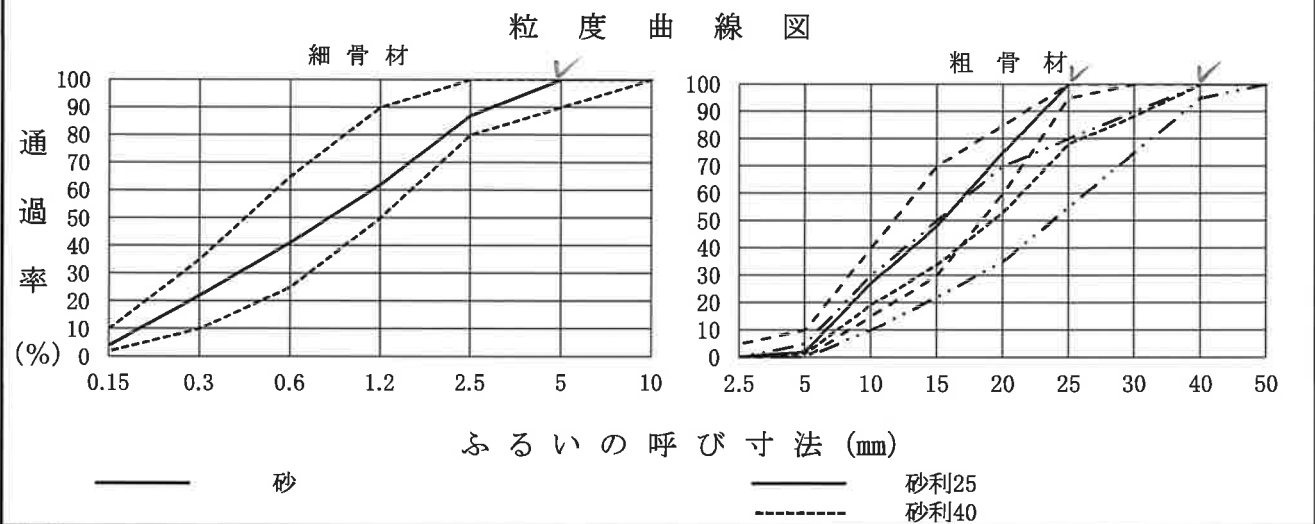

備考

