

骨材試験報告書


2025年4月1日

磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2025年3月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		合成40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	3月3日		3月3日		3月3日	
試 験 日	3月4日		3月4日		3月4日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					12	88
25			0	100 ✓	10	78
20			31	69 ✓	22	48 ✓
15			20	49	13	34
10	0	100 ↓	21	28 ✓	18	20 ✓
5	0	100 ↓	25	3 ✓	24	2 ✓
2.5	14	86 ✓	3	0 ✓	1	0
1.2	24	62 ✓				
0.6	21	41 ↓				
0.3	20	21 ↓				
0.15	18	3 ↓				
試料の質量(g)	568.0		5441		-	
粗粒率	2.87 ✓		7.00 ✓		7.30 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		合成	

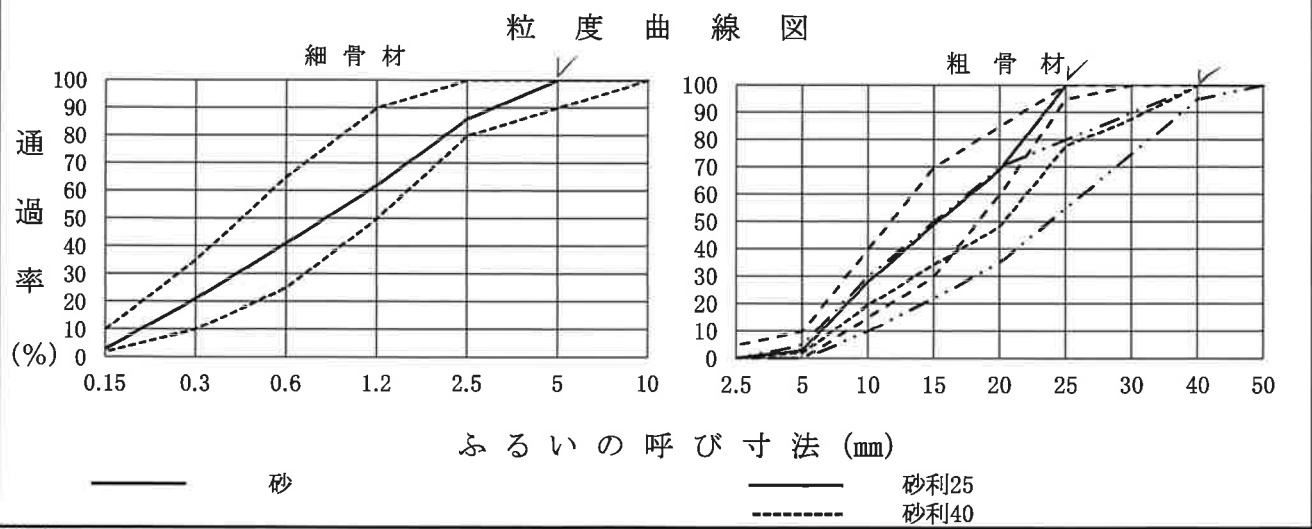

備考

堤 適合 早