# 骨 材 試 験 報 告 書

2025年11月1日

磯山レミコン株式会社

試験者　　堤　重樹

本報告書は、2025年 10月度の試験結果である。

| 種　別 | 細骨材 | | 粗骨材 | | 粗骨材 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産　地 | 内部川流域 | | 内部川流域 | | 内部川流域 | |
| 種　類 | 砂 | | 砂利25 | | 砂利40 | |
| | 5mm | | 25～5mm | | 40～5mm | |
| 識別番号 | 1 | | 2 | | 3 | |
| 試験項目：ふるい分け試験　試験方法：JIS A 1102:2014 | | | | | | |
| 採 取 日 | 10月1日 | | 10月1日 | | 10月1日 | |
| 試 験 日 | 10月2日 | | 10月2日 | | 10月2日 | |
| ふるい目寸法(mm) | 連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%) | 通過率(%) | 連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%) | 通過率(%) | 連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%) | 通過率(%) |
| 50 | | | | | 0 | 100 ✓ |
| 40 | | | | | 0 | 100 ✓ |
| 30 | | | | | 10 | 90 |
| 25 | | | 0 | 100 ✓ | 11 | 79 |
| 20 | | | 31 | 69 ✓ | 30 | 49 ✓ |
| 15 | | | 20 | 49 | 14 | 35 |
| 10 | 0 | 100 ✓ | 21 | 28 ✓ | 15 | 20 ✓ |
| 5 | 0 | 99 ✓ | 25 | 3 ✓ | 18 | 2 ✓ |
| 2.5 | 13 | 87 ✓ | 3 | 0 ✓ | 2 | 0 |
| 1.2 | 22 | 65 ✓ | | | | |
| 0.6 | 23 | 42 ✓ | | | | |
| 0.3 | 20 | 22 ✓ | | | | |
| 0.15 | 18 | 4 ✓ | | | | |
| 試料の質量(g) | 588.0 | | 5428 | | － | |
| 粗粒率 | 2.80 ✓ | | 7.00 ✓ | | 7.29 ✓ | |
| ふるい分け方法 | 機械及び手動 | | 手動 | | － | |

粒　度　曲　線　図

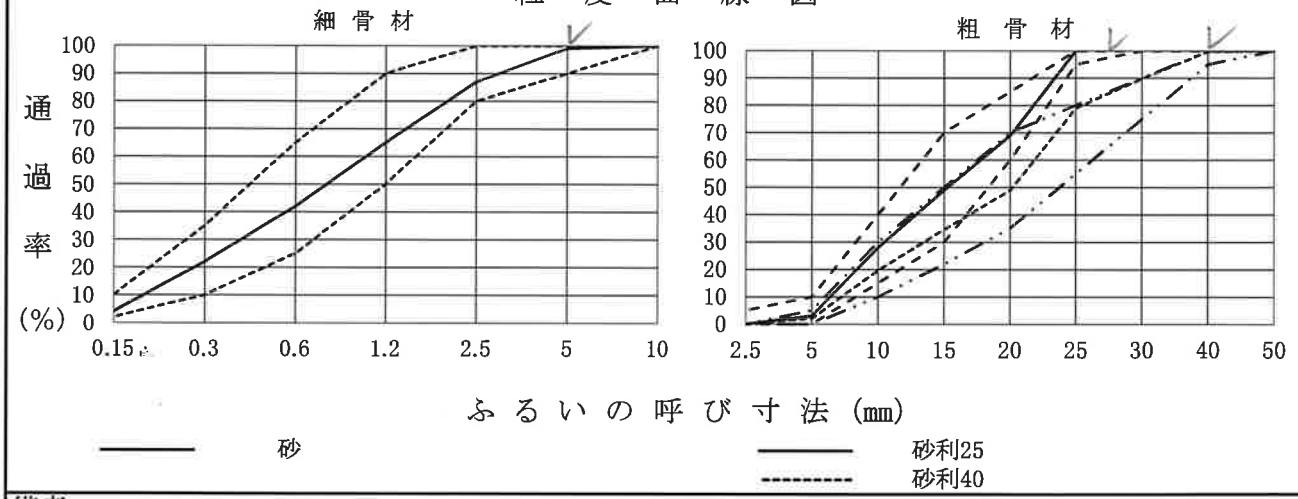


備考

| | 工務課長・代理 | 担当者 |
|---|---|---|
| 適合 | 堤 | 早下 |