

骨材試験報告書

2026年1月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2025年12月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	12月1日		12月1日		12月1日	
試験日	12月2日		12月2日		12月2日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					2	100 ✓
30					10	90
25			0	100 ✓	10	80
20			25	75 ✓	29	54 ✓
15			23	52	15	37
10	0	100 ✓	19	33 ✓	14	23 ✓
5	0	99 ✓	31	2 ✓	18	1 ✓
2.5	13	87 ✓	2	0 ✓	2	0
1.2	23	64 ✓				
0.6	22	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	561.1		5635		-	
粗粒率	2.81		6.90		7.22	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒 度 曲 線 図

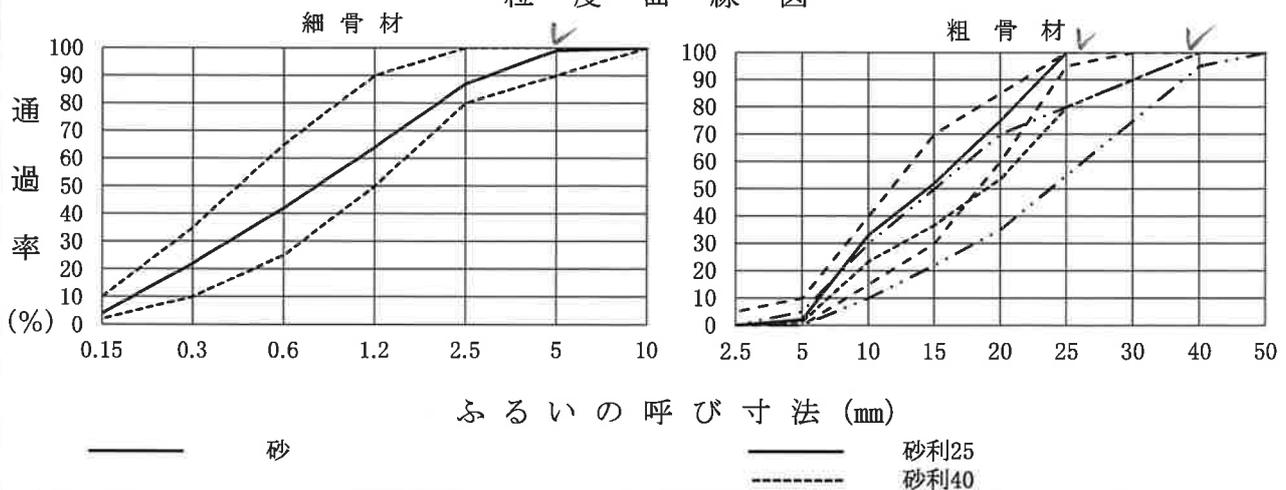

備考

	工務課長・代理	担当者