

骨材試験報告書

2026年2月1日



磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年1月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	1月7日		1月7日		1月7日	
試験日	1月8日		1月8日		1月8日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)		連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	
	通過率(%)	通過率(%)	通過率(%)	通過率(%)	通過率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					12	88
25			0	100 ✓	9	79
20			20	80 ✓	22	57 ✓
15			19	61	14	43
10	0	100 ✓	28	33 ✓	20	23 ✓
5	0	99 ✓	31	2 ✓	22	1 ✓
2.5	12	88 ✓	2	0 ✓	1	0
1.2	21	67 ✓				
0.6	24	43 ✓				
0.3	20	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量(g)	549.2		5063		-	
粗粒率	2.75 ✓		6.85 ✓		7.19 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒度曲線図

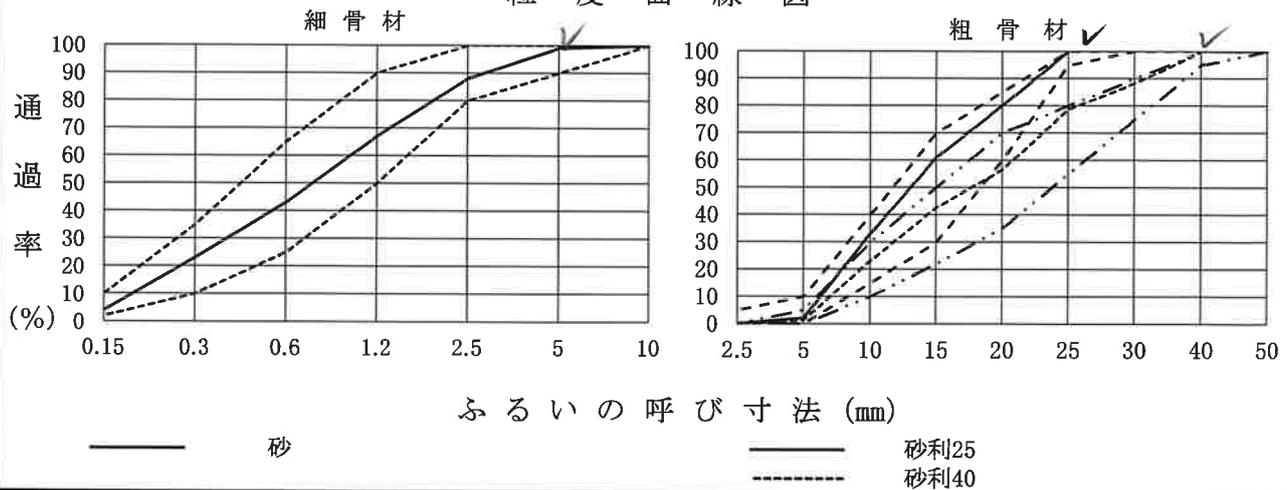

備考

	工務課長・代理	担当者