


# 骨材試験報告書

2026年3月1日


磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年2月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	2月2日		2月2日		2月2日	
試験日	2月3日		2月3日		2月3日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					0	100 ✓
30					10	90
25			0	100 ✓	10	80
20			25	75 ✓	27	53 ✓
15			20	55	14	39
10	0	100 ✓	25	30 ✓	18	21 ✓
5	0	99 ✓	27	3 ✓	19	2 ✓
2.5	11	89 ✓	3	0 ✓	2	0
1.2	22	67 ✓				
0.6	24	43 ✓				
0.3	20	23 ✓				
0.15	19	4 ✓				
試料の質量(g)	564.3		5811		-	
粗粒率	2.74 ✓		6.92 ✓		7.24 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

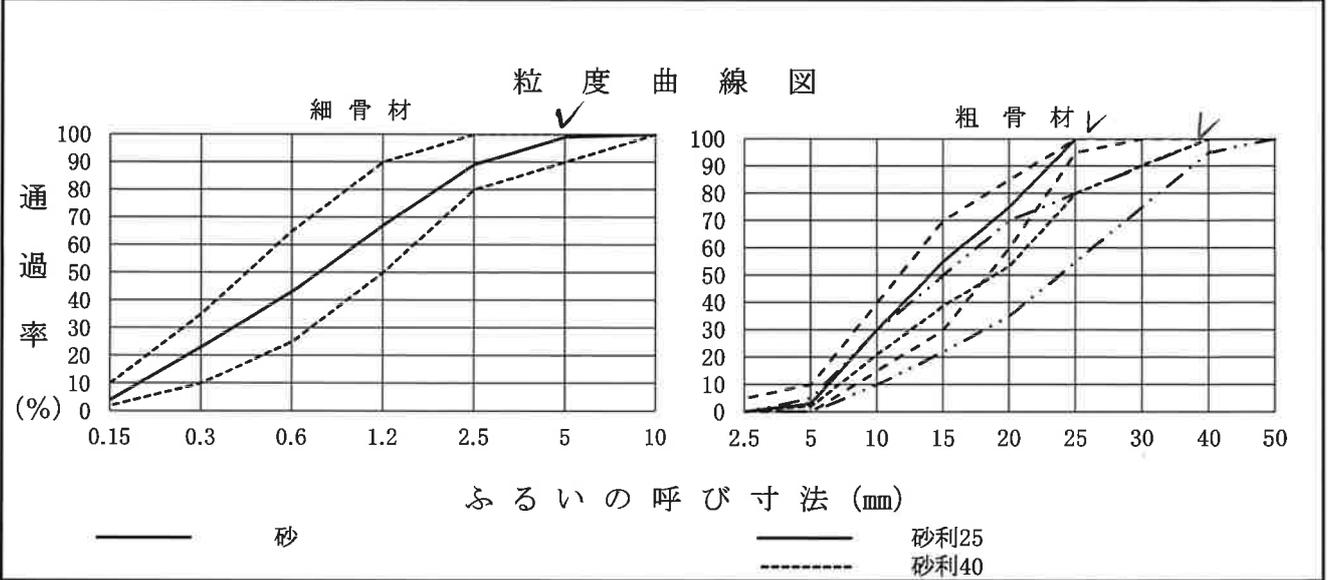

備考	工務課長・代理	担当者