

# 骨材試験報告書

2026年7月1日

磯山レミコン株式会社


試験者 堤 重樹



本報告書は、2026年5月度の試験結果である。

種別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25~5mm		40~5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採取日	6月1日		6月1日		6月1日	
試験日	6月3日		6月3日		6月3日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					2	98 ✓
30			0	100 ✓	10	88
25			0	100 ✓	10	78
20			26	74	29	49 ✓
15			21	53 ✓	15	34
10	0	100 ✓	24	29	14	20 ✓
5	0	99 ✓	27	2 ✓	18	2 ✓
2.5	13	88 ✓	2	0 ✓	2	0
1.2	23	66 ✓				
0.6	22	42 ✓				
0.3	20	22 ✓				
0.15	18	4 ✓				
試料の質量(g)	572.0		5471		-	
粗粒率	2.78 ✓		6.95 ✓		7.31 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

粒度曲線図

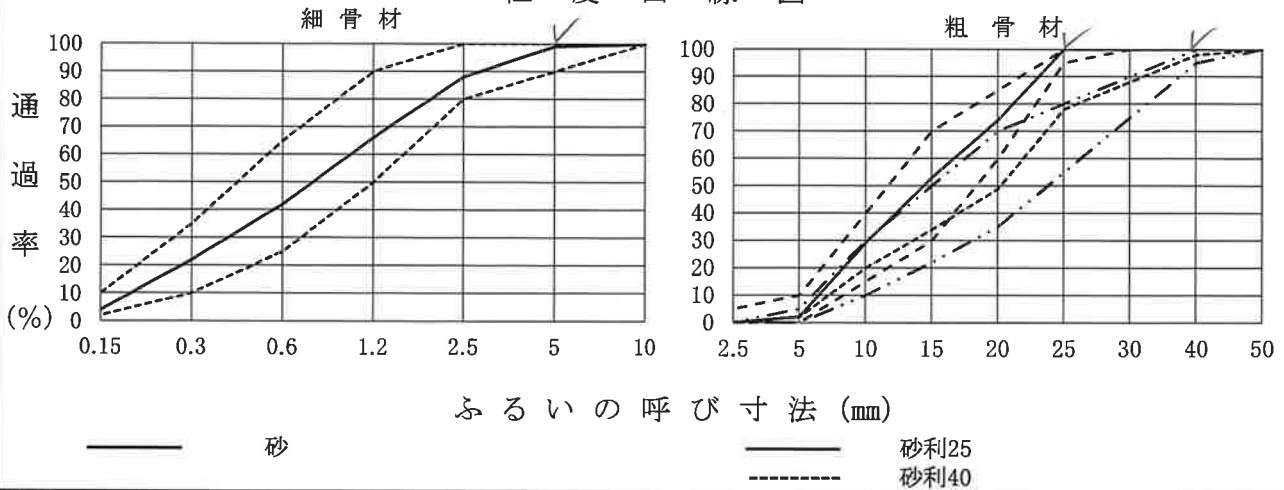

備考

	工務課長・代理	担当者