

骨材試験報告書


2026年10月1日

磯山レミコン株式会社

試験者 堤 重樹

本報告書は、2026年9月度の試験結果である。

種 別	細骨材		粗骨材		粗骨材	
産 地	内部川流域		内部川流域		内部川流域	
種 類	砂		砂利25		砂利40	
	5mm		25～5mm		40～5mm	
識別番号	1		2		3	
試験項目:ふるい分け試験 試験方法:JIS A 1102:2014						
採 取 日	9月3日		9月3日		9月3日	
試 験 日	9月4日		9月4日		9月4日	
ふるい目寸法(mm)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)	連続する各ふるいの間 にとどまる百分率(%)	通過率(%)
50					0	100 ✓
40					2	98 ✓
30			0	100 ✓	10	88
25			0	100 ✓	10	78
20			21	79	29	49 ✓
15			17	62 ✓	15	34
10	0	100 ✓	30	32	14	20 ✓
5	0	99 ✓	30	2 ✓	18	2 ✓
2.5	14	86 ✓	2	0 ✓	2	0
1.2	24	62 ✓				
0.6	21	41 ✓				
0.3	20	21 ✓				
0.15	18	3 ✓				
試料の質量(g)	568.0		5270		-	
粗粒率	2.87 ✓		6.87 ✓		7.31 ✓	
ふるい分け方法	機械及び手動		手動		-	

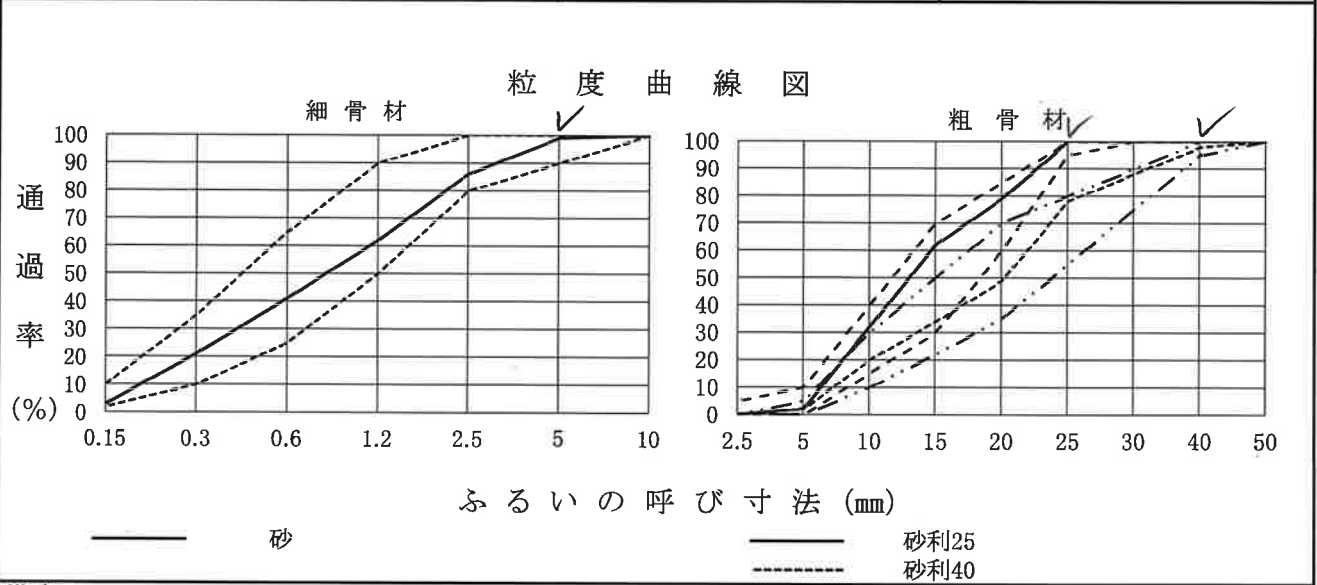

備考

	工務課長・代理	担当者
適合	堤	中島